

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 10/02/2026

Inspecteur: Bavo Velghe

Mentor:

Installateur: Verhelle, Bart

ID-label:

B.T.W. nr.: BE 0809 850 327

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel
ET61557

Serienummer: 19481235

Datum verslag: 16/03/2026

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 2225280

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Lindelaan
Huisnummer 57
Busnummer
Postcode 8550
Gemeente ZWEVEGEM
Land België

Eigenaar

Naam Jindrich Verbeke
Straatnaam Lindelaan
Huisnummer 57
Busnummer
Postcode 8550
Gemeente ZWEVEGEM
Land België

Installateur

Naam Verhelle, Bart
BTW nr. BE 0809 850 327
Telefoonnummer +32 495 10 91 77
E-mail info@elektriciteitswerken-sws.be

Type : woning

EAN : 541

Teller Nr. : 1SAG3100110242

☒ **Niet meegedeeld**

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische installatie van voor 1981 volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- hoofdstuk 8.4.3. en 4.2.4.3. en 8.2.1

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3~230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 50 A

Aantal borden: 3

Aantal kringen: 36

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 1,973 MΩ

RE: 15 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

ΔI (mA)	I_n (A)	I_n - andere (A)	$I_{\Delta t}$	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	63		22,5kA2s (3000A)	A	36	OK	OK
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	30	OK	OK

Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	17	OK	OK
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	6	OK	OK
10	andere	C16	-	A	1	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie Schema's in bijlage	-	-		-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.

N31 Volgens AREI boek 1 8.2.1. is het toegelaten stopcontacten zonder aarding in dienst te laten. Op deze stopcontacten mag men enkel toestellen van de klasse II aansluiten.

N34 Deze installatie dateert van voor '81, er werd rekening gehouden met de afwijkende beschikkingen vermeld in Boek 1 Afdeling 8.2.1.

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

BESLUIT

- ☒
- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 10/2/2051

☒

De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.

☒

Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 8

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 13:05 tot 14:05

De inspecteur Bavo Velghe

Bavo Velghe

Bavo Velghe


ACEG VZW - #184

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte reeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 10/2/2051	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

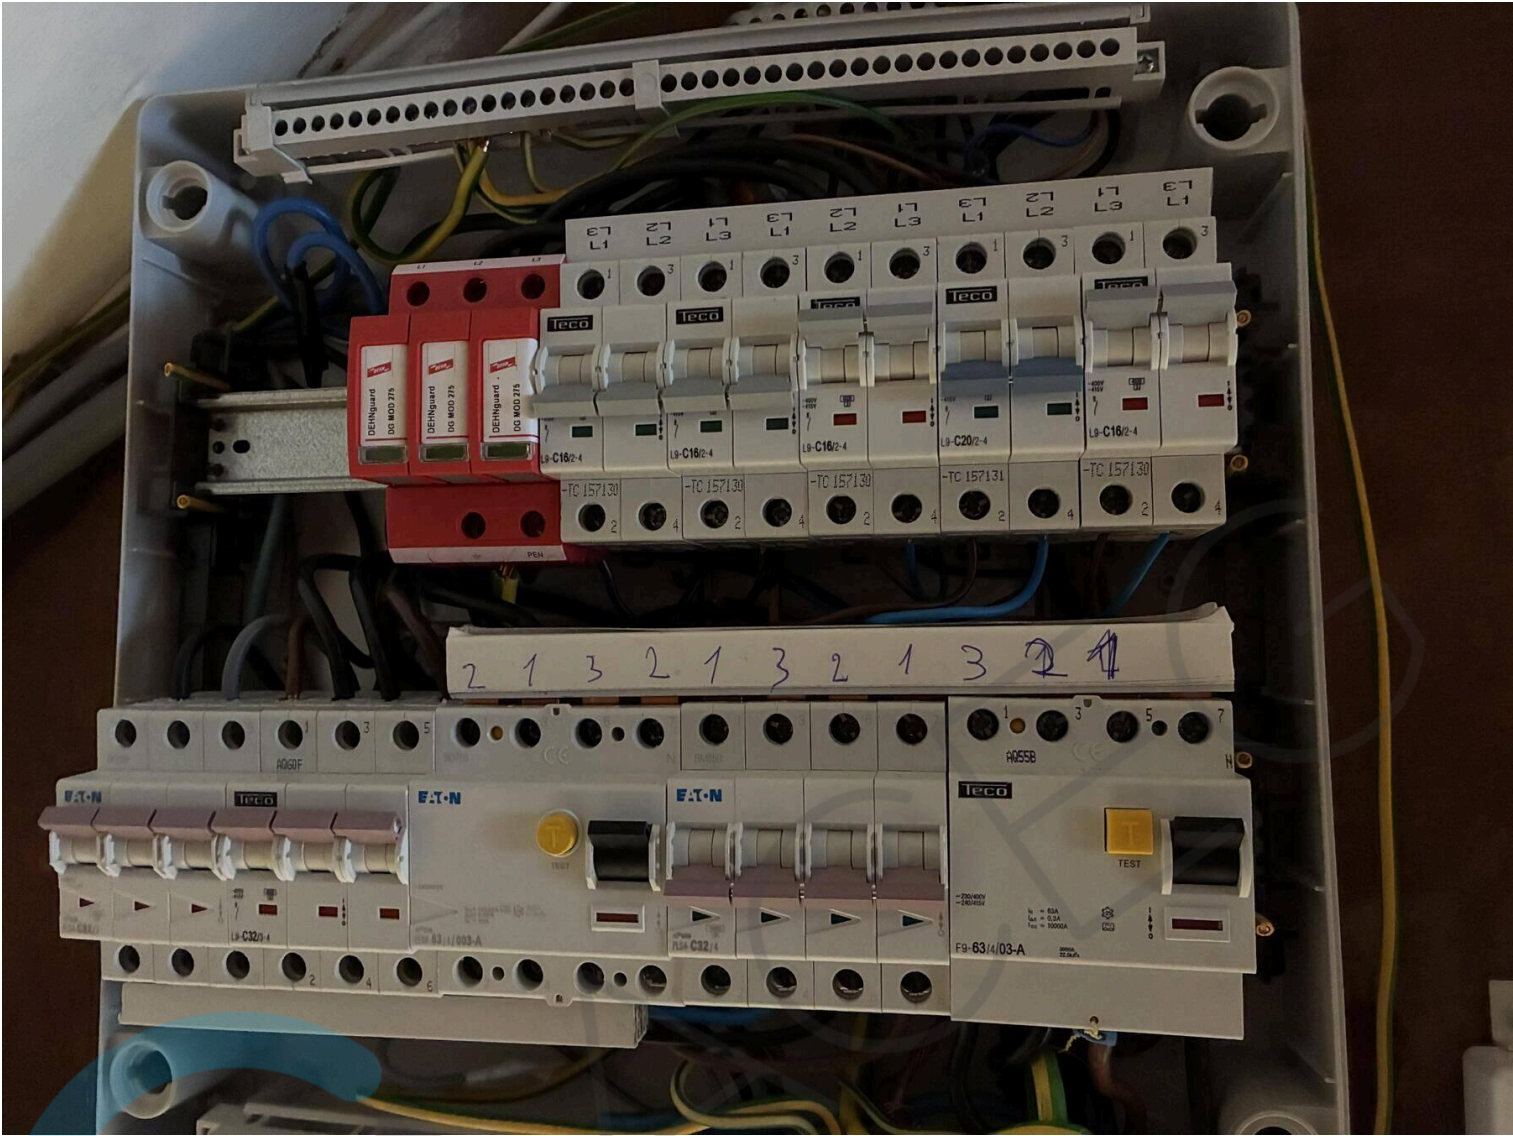





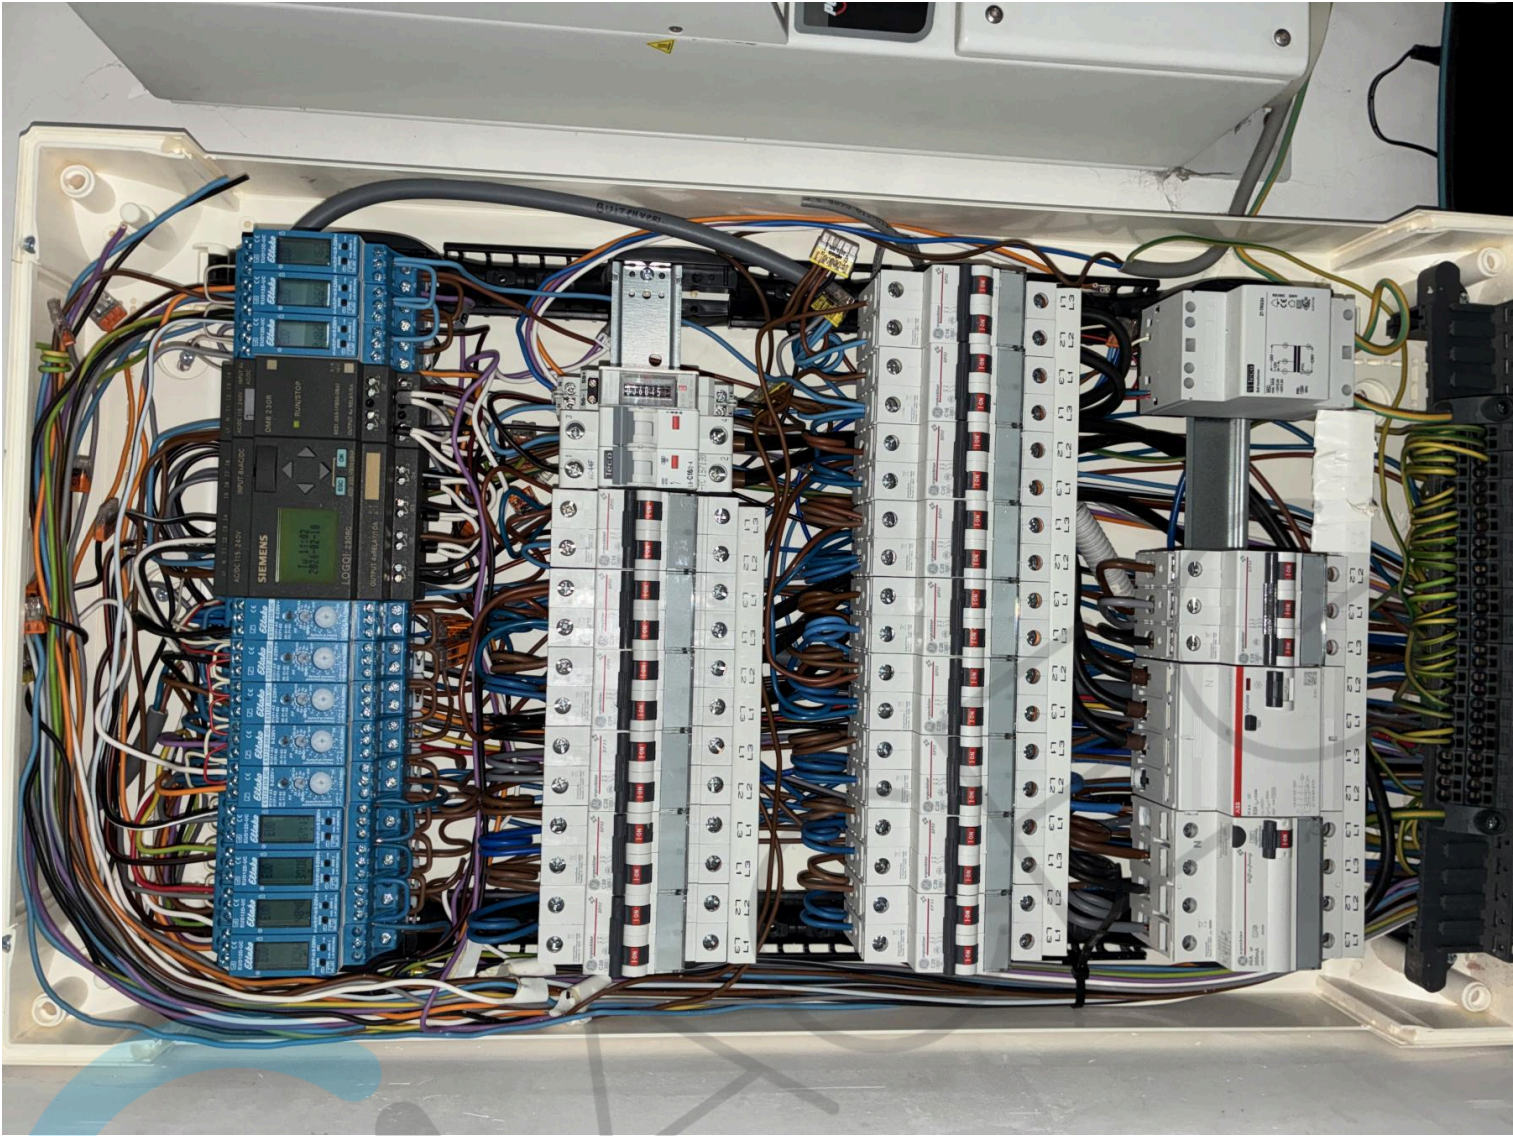

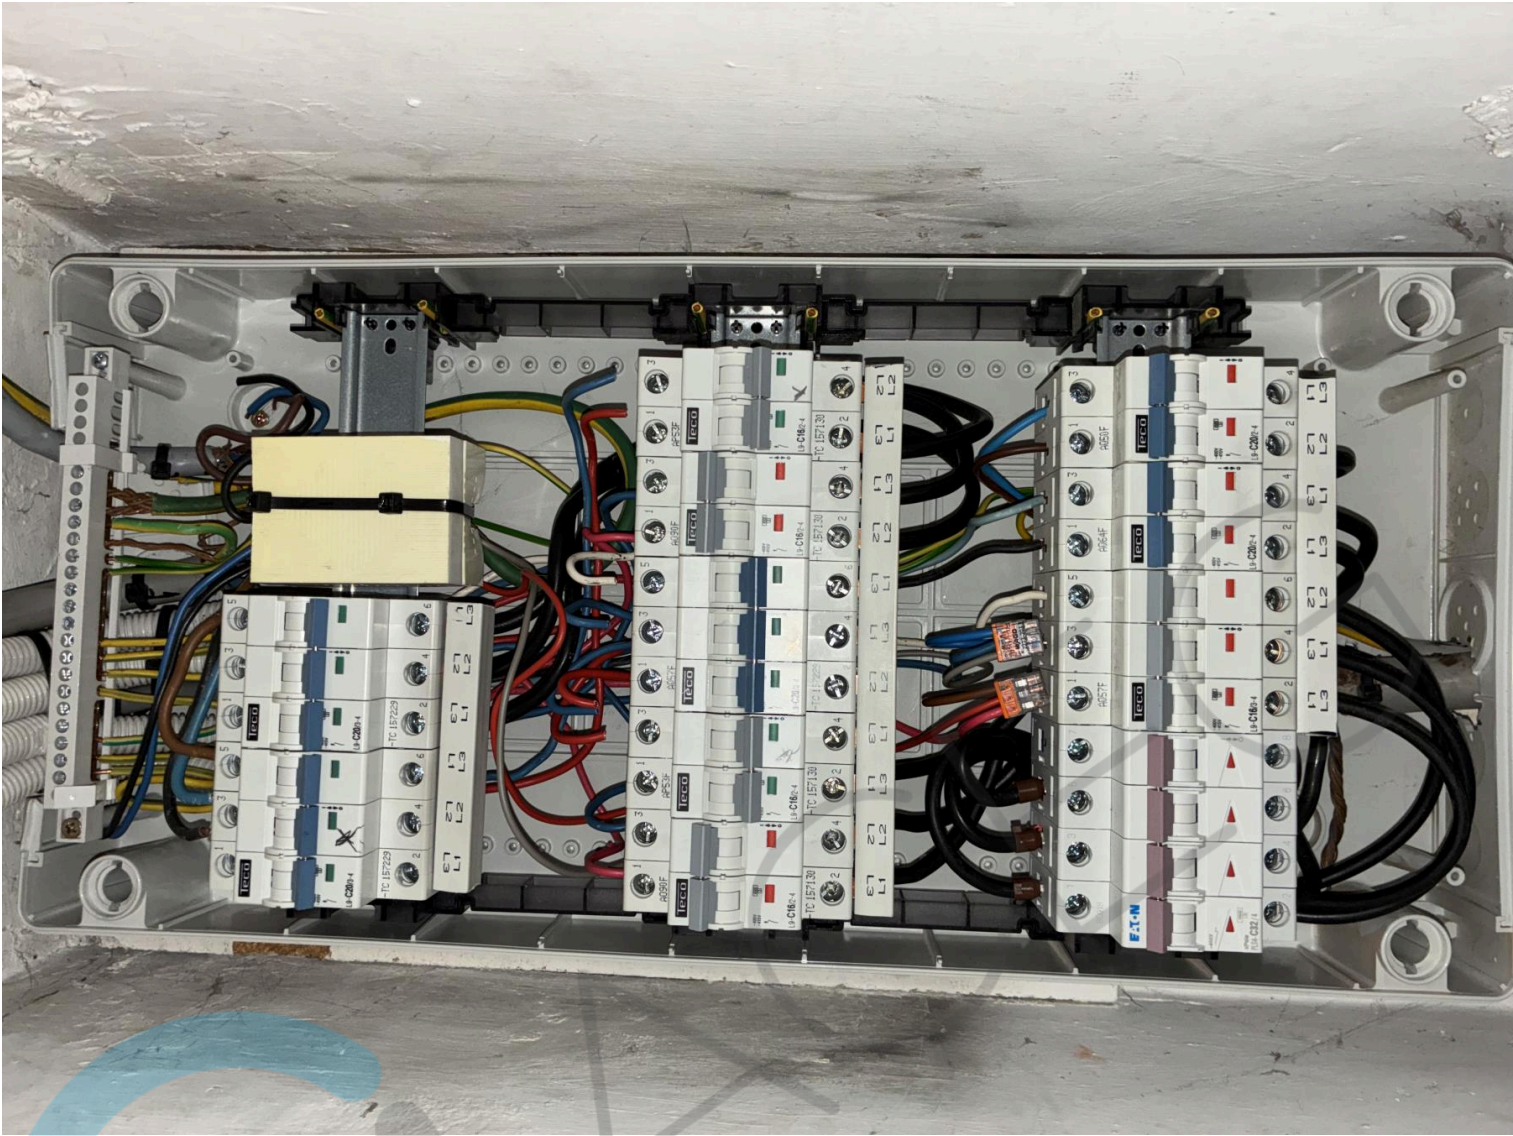














Erkend Organisme
ACEG vzw - Brussel HQ
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be
BE 0839.866.481


16/03/2026



Plaats van de elektrische installatie
Jindrich Verbeke
Lindelaan 57
8550 Zwevegem
GSM: +32476200664
e-mail: jindrich.yc@gmail.com

Installateur
Smart Wired Solutions
Klaregrachtstraat 84
8870 Izegem
Tel.: 051 62 31 79 GSM: +32 495 10 91 77
e-mail: smartwiredsolutions@telenet.be
BE 0809.850.327



p. 1/9
Eendraadschema
Datum: 26/01/2026
3 x 230V ~ 50Hz
V.2026-03-16 08:23:08

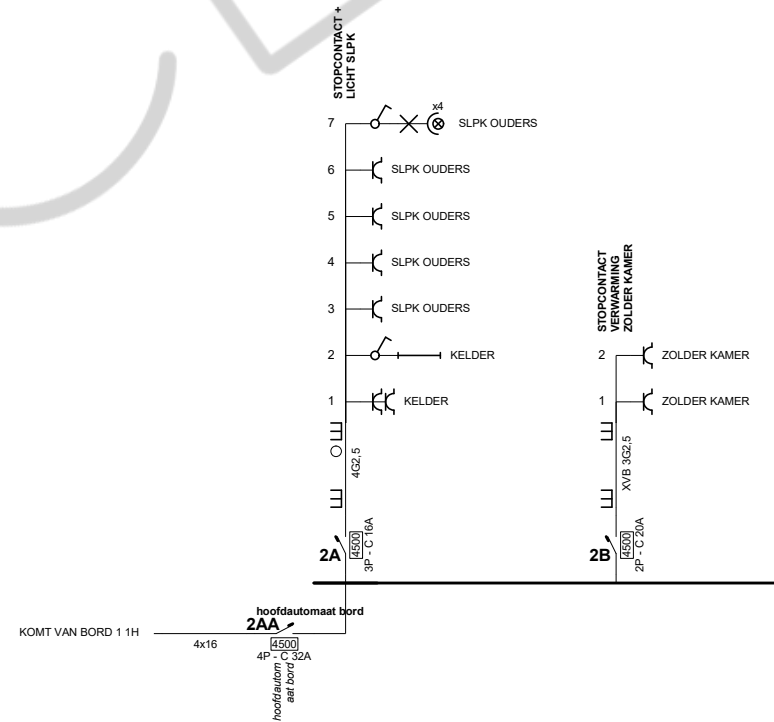

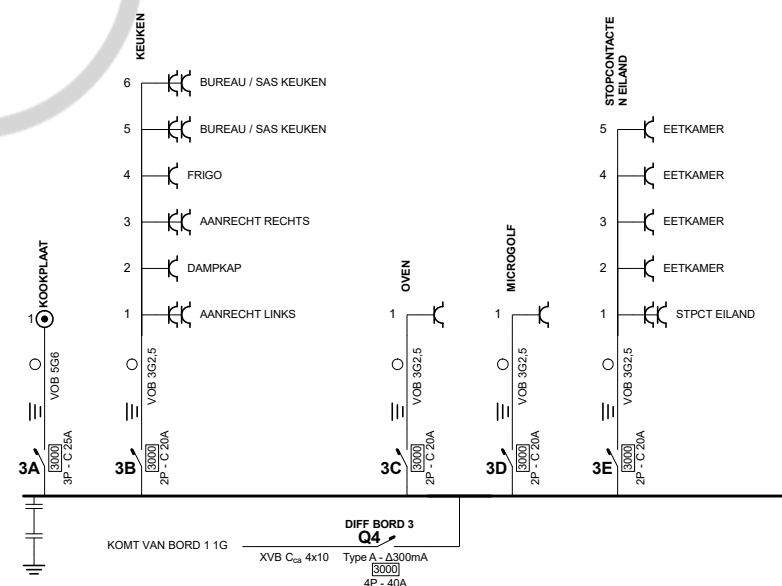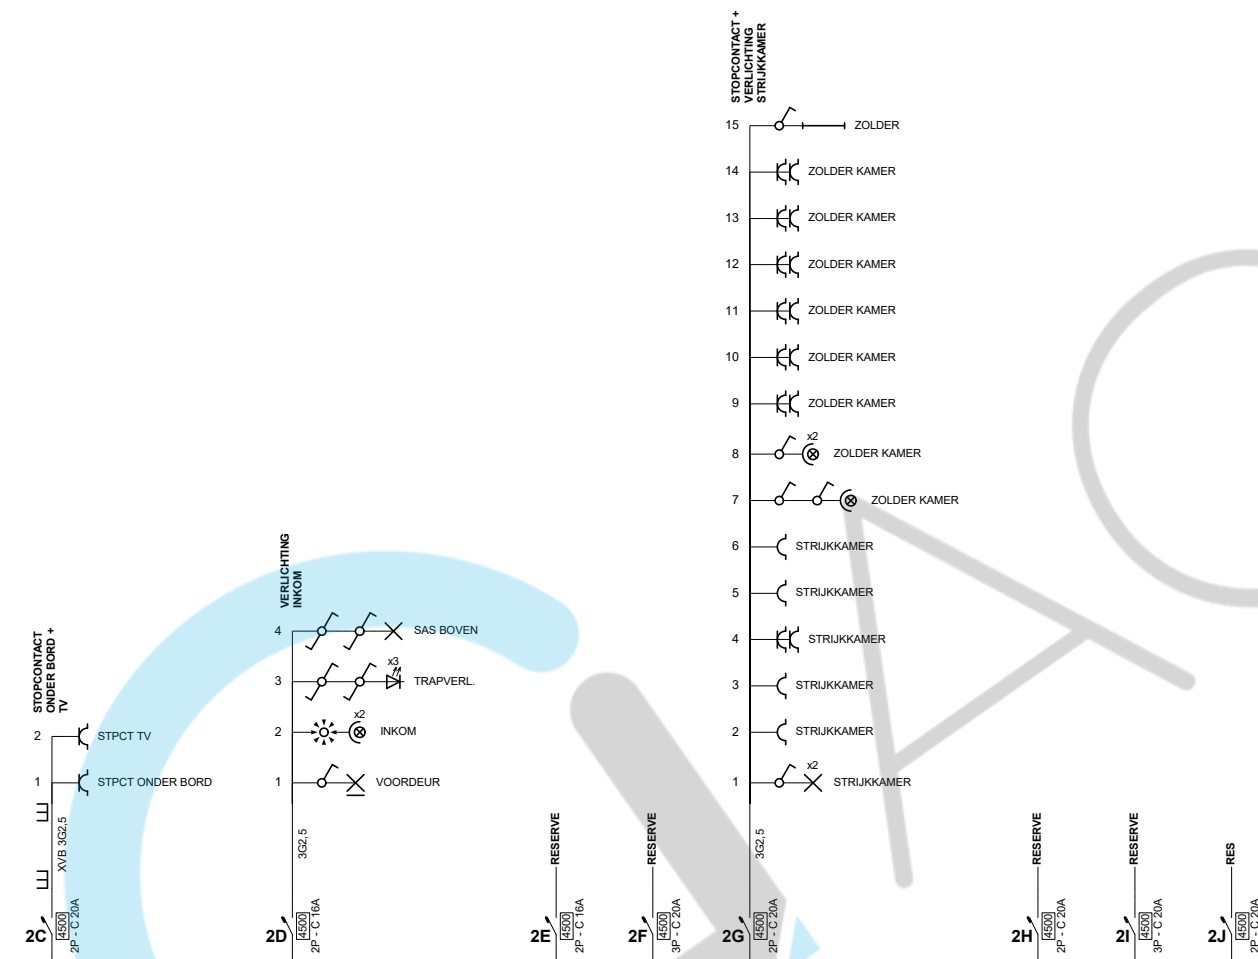

Erkend Organisme
ACEG vzw - Brussel HQ
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be
BE 0839.866.481

Plaats van de elektrische installatie
Jindrich Verbeke
Lindelaan 57
8550 Zwevegem
GSM: +32476200664
e-mail: jindrich.yc@gmail.com

Installateur
Smart Wired Solutions
Klaregrachtstraat 84
8870 Izegem
Tel.: 051 62 31 79 GSM: +32 495 10 91 77
e-mail: smartwiredsolutions@telenet.be
BE 0809.850.327




p. 2/9
Eendraadschema

Datum: 26/01/2026

3 x 230V ~ 50Hz

V.2026-03-16 08:23:08

16/03/2026

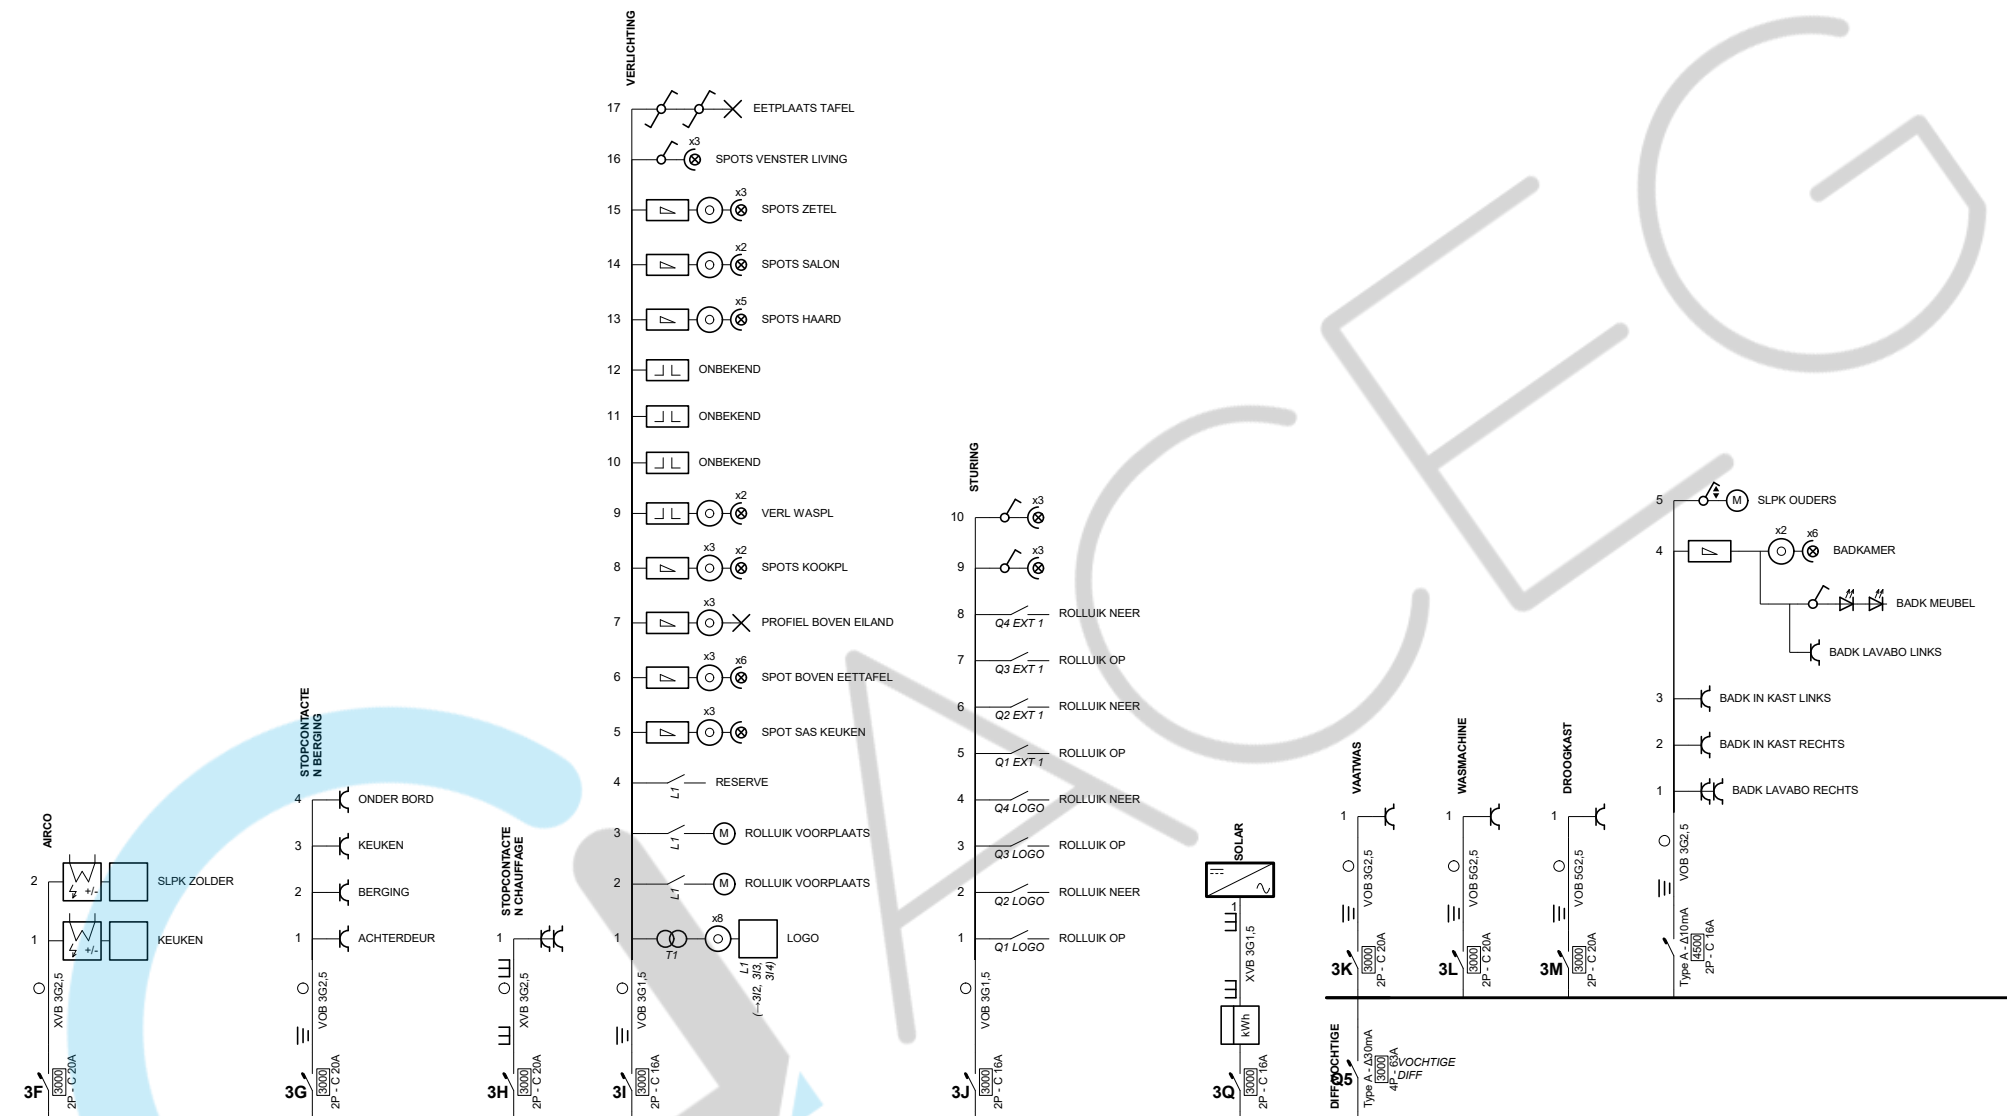

Erkend Organisme
ACEG vzw - Brussel HQ
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be
BE 0839.866.481

Plaats van de elektrische installatie
Jindrich Verbeke
Lindelaan 57
8550 Zwevegem
GSM: +32476200664
e-mail: jindrich.yc@gmail.com

Installateur
Smart Wired Solutions
Klaregrachtstraat 84
8870 Izegem
Tel.: 051 62 31 79 GSM: +32 495 10 91 77
e-mail: smartwiredsolutions@telenet.be
BE 0809.850.327




p. 3/9
Eendraadschema

Datum: 26/01/2026

3 x 230V ~ 50Hz

V.2026-03-16 08:23:08

16/03/2026

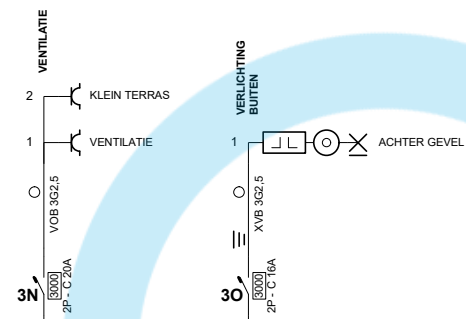

Bavo Velghe

Erkend Organisme

ACEG vzw - Brussel HQ
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be
BE 0839.866.481

ACEG VZW - #184

16/03/2026

Plaats van de elektrische installatie

Jindrich Verbeke
Lindelaan 57
8550 Zwevegem
GSM: +32476200664
e-mail: jindrich.yc@gmail.com

Installateur

Smart Wired Solutions
Klaregrachtstraat 84
8870 Izegem
Tel.: 051 62 31 79 GSM: +32 495 10 91 77
e-mail: smartwiredsolutions@telenet.be
BE 0809.850.327




p. 4/9 Eendraadschema

Datum: 26/01/2026

3 x 230V ~ 50Hz

V.2026-03-16 08:23:08

GELIJKSVLOER

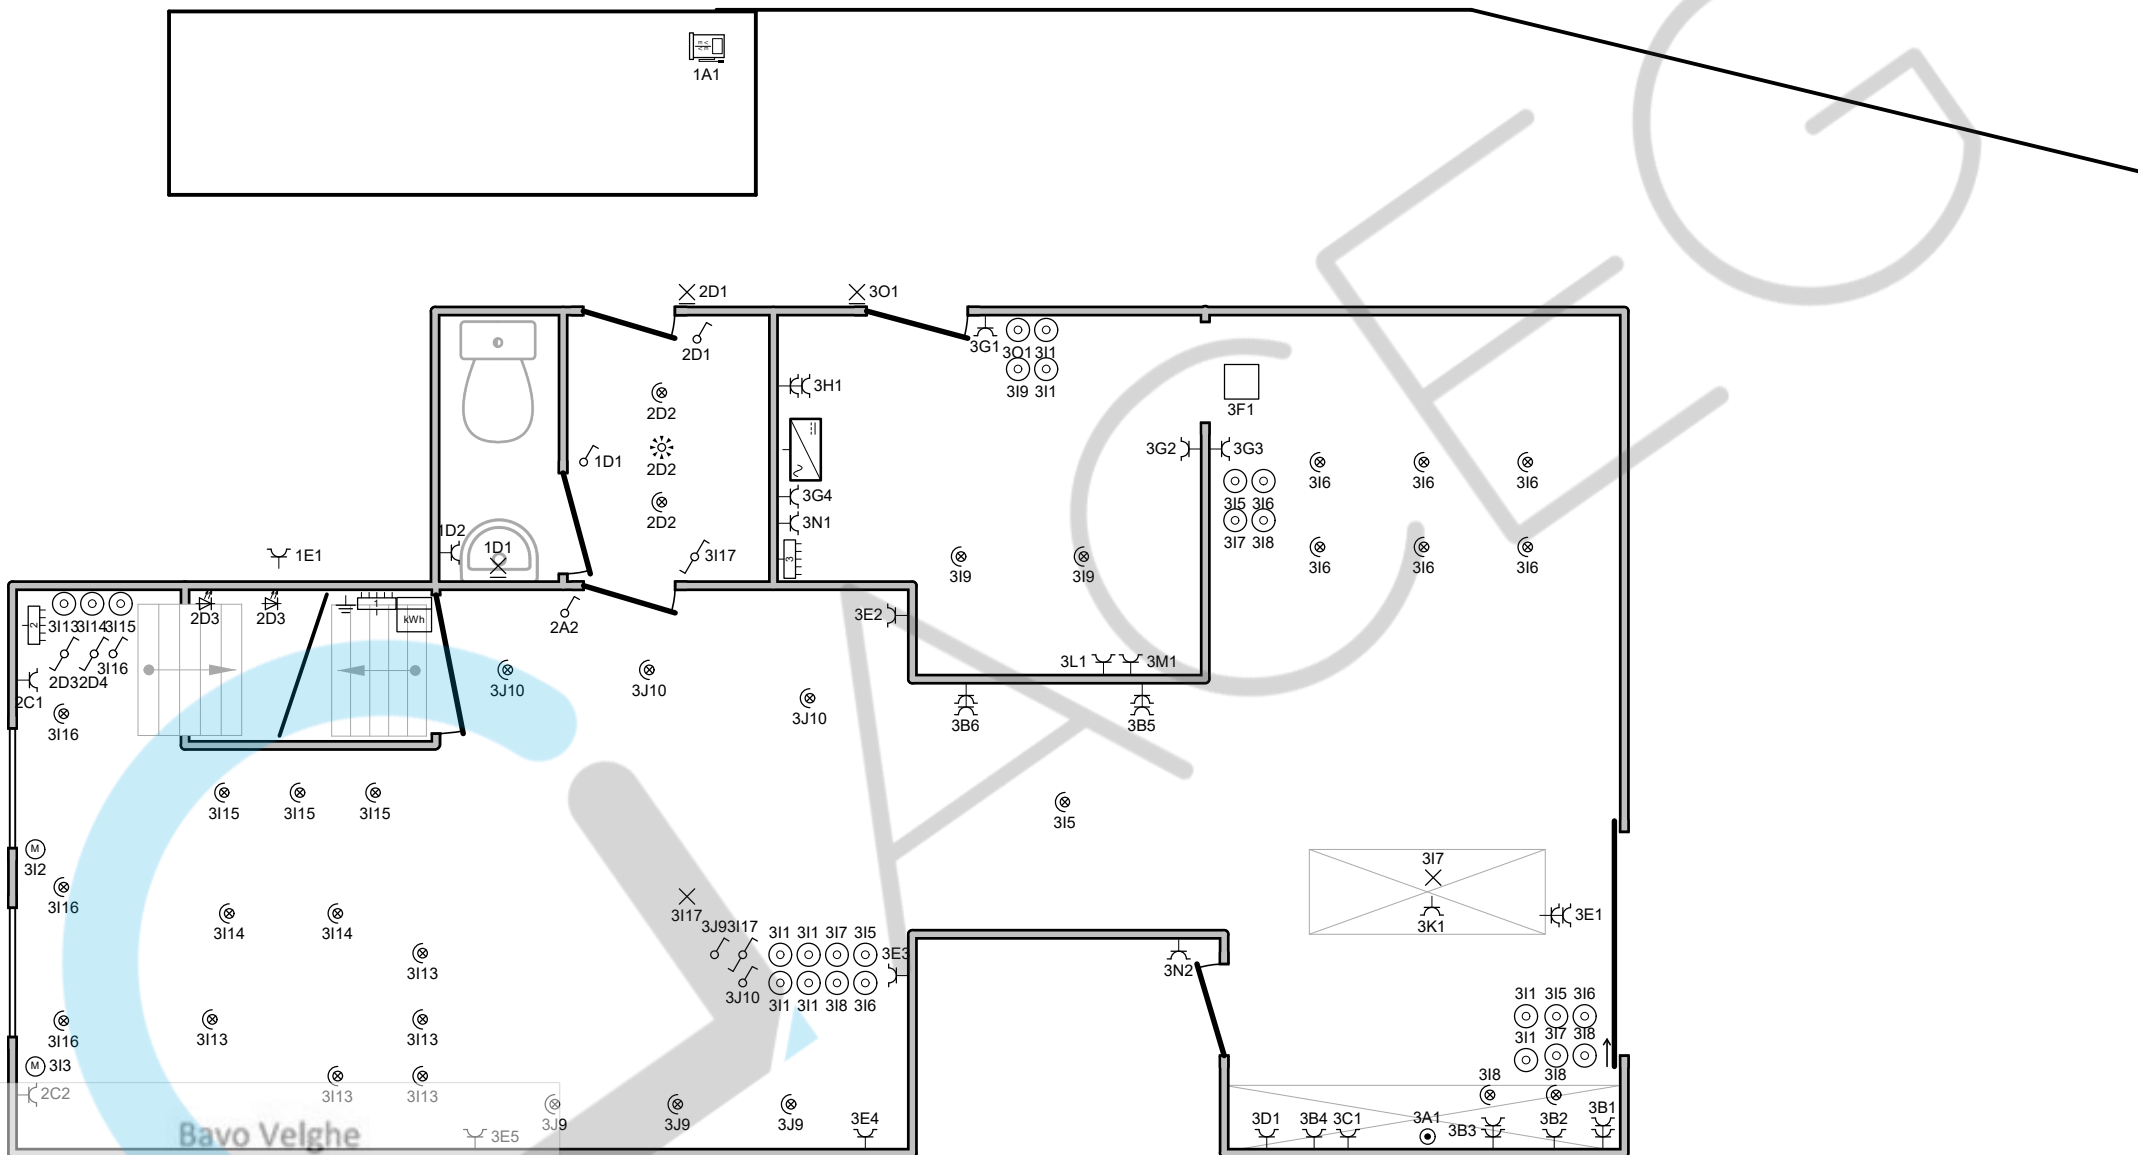

Erkend Organisme
ACEG vzw - Brussel HQ
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be
BE 0839.866.481

Plaats van de elektrische installatie
Jindrich Verbeke
Lindelaan 57
8550 Zwevegem
GSM: +32476200664
e-mail: jindrich.yc@gmail.com

Installateur
Smart Wired Solutions
Klaregrachtstraat 84
8870 Izegem
Tel.: 051 62 31 79 GSM: +32 495 10 91 77
e-mail: smartwiredsolutions@telenet.be
BE 0809.850.327



p. 5/9
Situatieplan


Datum: 26/01/2026

3 x 230V ~ 50Hz

V.2026-03-16 08:23:08

16/03/2026

1STE VERDIEPING

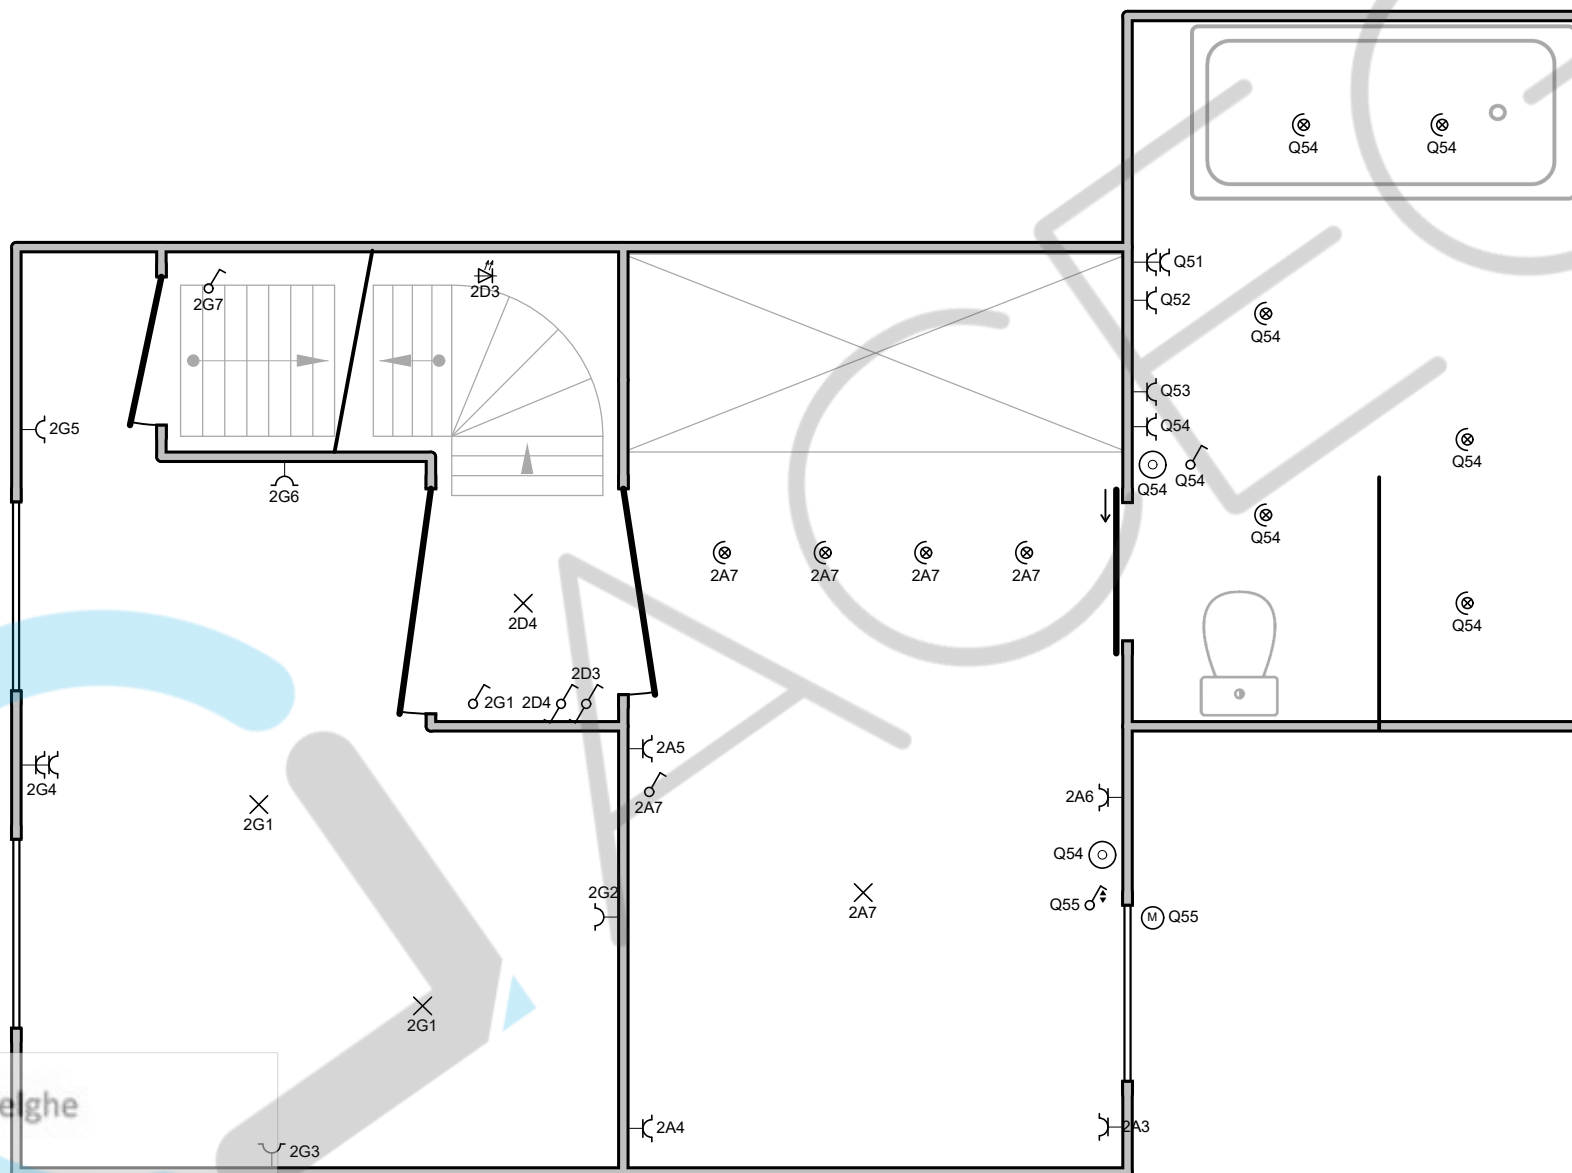

Erkend Organisme
ACEG vzw - Brussel HQ
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be
BE 0839.866.481

Plaats van de elektrische installatie
Jindrich Verbeke
Lindelaan 57
8550 Zwevegem
GSM: +32476200664
e-mail: jindrich.yc@gmail.com

Installateur
Smart Wired Solutions
Klaregrachtstraat 84
8870 Izegem
Tel.: 051 62 31 79 GSM: +32 495 10 91 77
e-mail: smartwiredsolutions@telenet.be
BE 0809.850.327



p. 6/9
Situatieplan


Datum: 26/01/2026

3 x 230V ~ 50Hz

V.2026-03-16 08:23:08

16/03/2026

ZOLDERKAMER

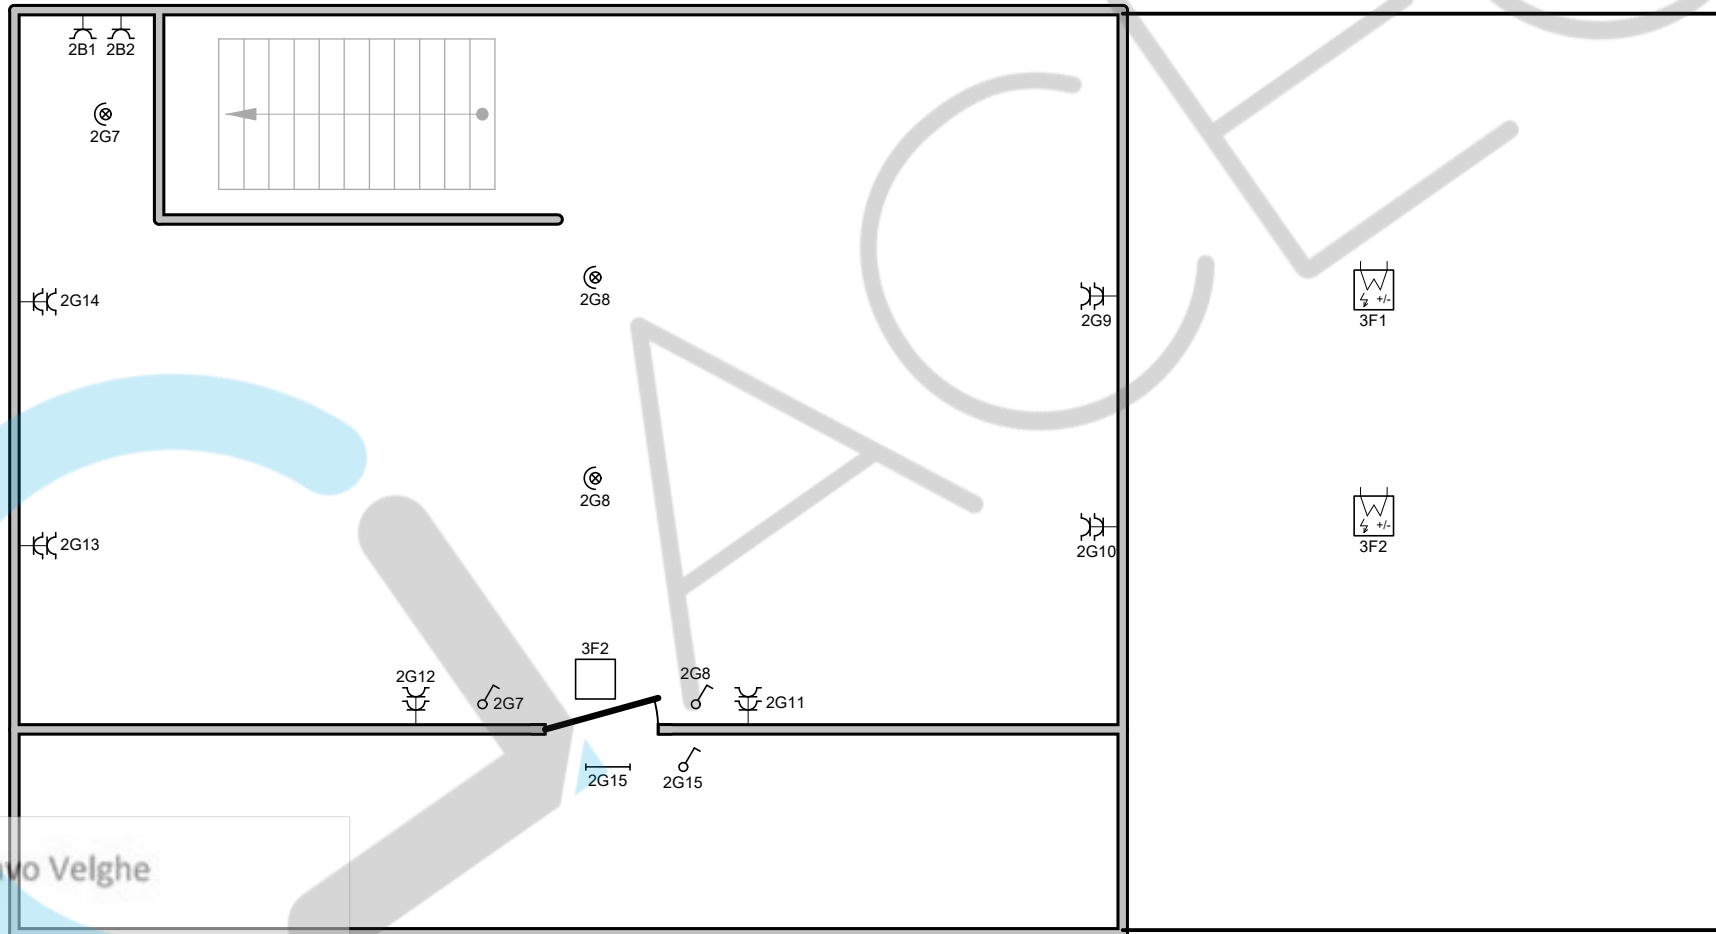

Erkend Organisme
ACEG vzw - Brussel HQ
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be
BE 0839.866.481

Plaats van de elektrische installatie
Jindrich Verbeke
Lindelaan 57
8550 Zwevegem
GSM: +32476200664
e-mail: jindrich.yc@gmail.com

Installateur
Smart Wired Solutions
Klaregrachtstraat 84
8870 Izegem
Tel.: 051 62 31 79 GSM: +32 495 10 91 77
e-mail: smartwiredsolutions@telenet.be
BE 0809.850.327

p. 7/9
Situatieplan


Datum: 26/01/2026

3 x 230V ~ 50Hz

V.2026-03-16 08:23:08

16/03/2026

KELDER

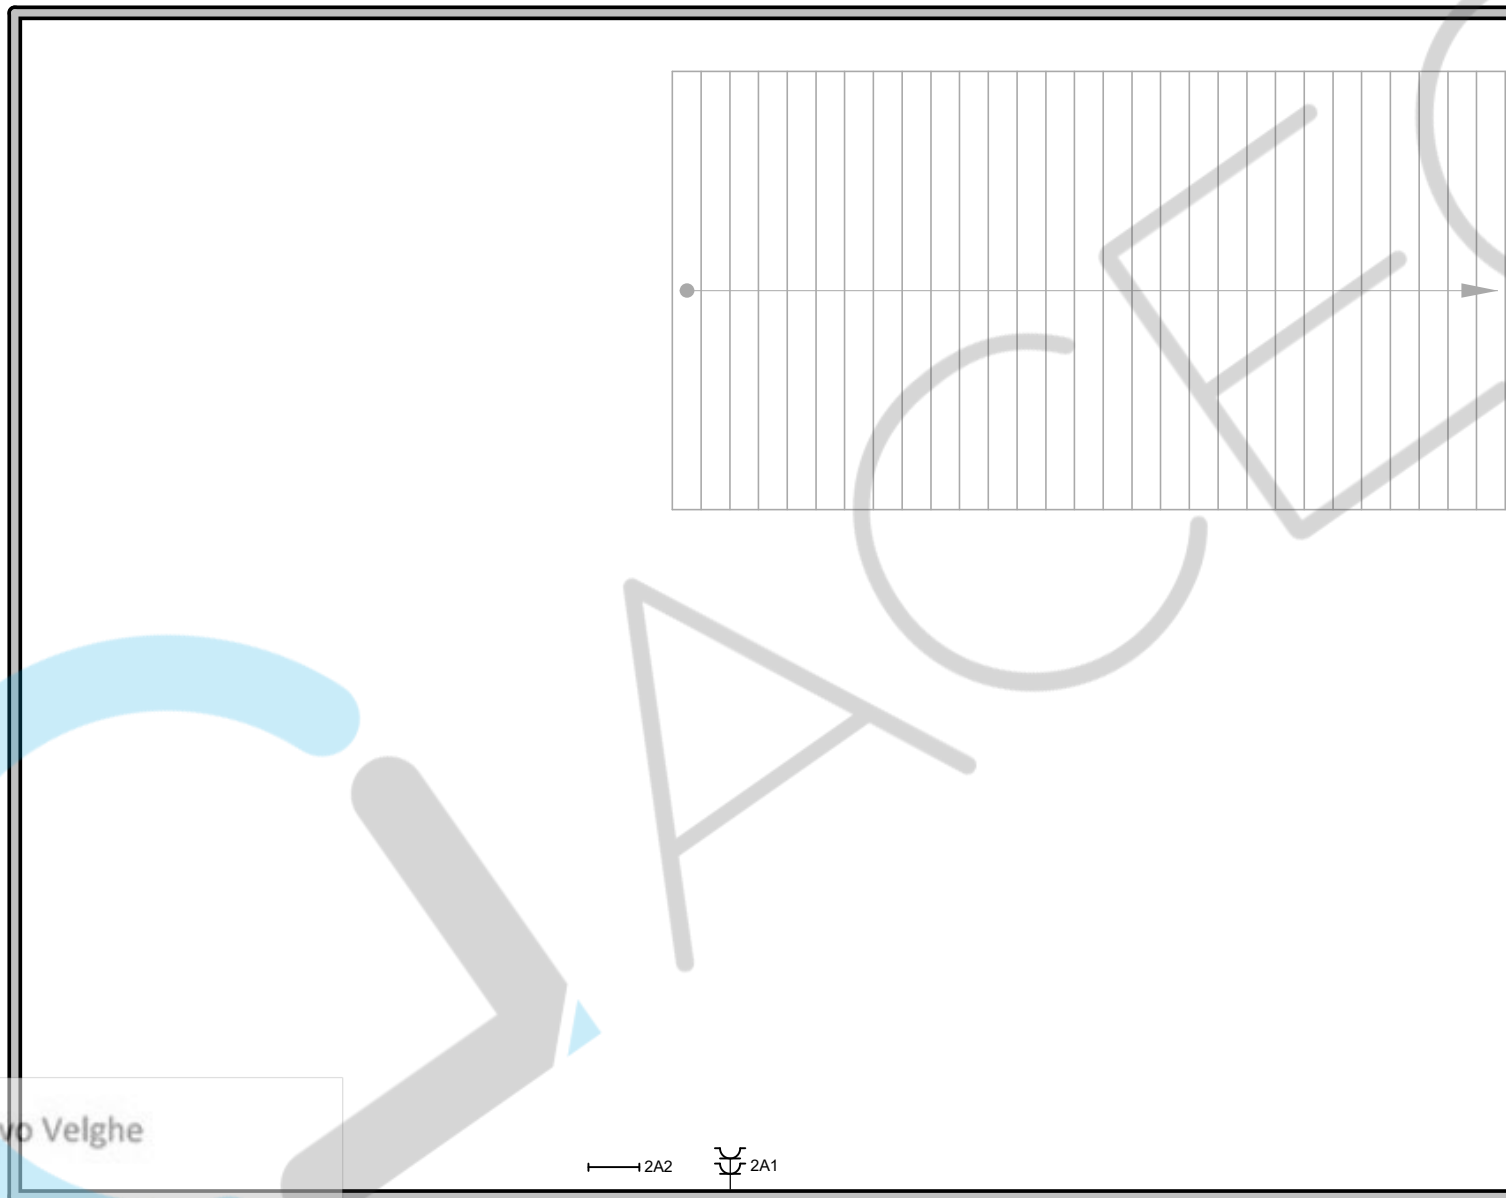

Bavo Velghe

Erkend Organisme
ACEG vzw - Brussel HQ
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be
BE 0839.866.481

ACEG VZW - #184

16/03/2026

Plaats van de elektrische installatie
Jindrich Verbeke
Lindelaan 57
8550 Zwevegem
GSM: +32476200664
e-mail: jindrich.yc@gmail.com

Installateur
Smart Wired Solutions
Klaregrachtstraat 84
8870 Izegem
Tel.: 051 62 31 79 GSM: +32 495 10 91 77
e-mail: smartwiredsolutions@telenet.be
BE 0809.850.327



p. 8/9
Situatieplan

Datum: 26/01/2026

3 x 230V ~ 50Hz

V.2026-03-16 08:23:08

Q1	HOOFDDIFF
1A	LAADPAAL
1B	RESERVE
1C	RESERVE
1D	WC VERL + STPCT
1E	FIETSSTALLING
1F	ALARM
Q2	DIFF VOCHTIGE
1G	BORD 3
1H	BORD 2
2AA	hoofdautoomaat bord
2A	STOPCONTACT + LICHT SLPK
2B	STOPCONTACT VERWARMING ZOLDER KAMER
2C	STOPCONTACT ONDER BORD + TV
2D	VERLICHTING INKOM
2E	RESERVE
2F	RESERVE
2G	STOPCONTACT + VERLICHTING STRIJKKAMER
2H	RESERVE
2I	RESERVE
2J	RES
Q4	DIFF BORD 3

3A	KOOKPLAAT
3B	KEUKEN
3C	OVEN
3D	MICROGOLF
3E	STOPCONTACTEN EILAND
3F	AIRCO
3G	STOPCONTACTEN BERGING
3H	STOPCONTACTEN CHAUFFAGE
3I	VERLICHTING
3J	STURING
3Q	SOLAR
Q5	DIFF VOCHTIGE
3K	VAATWAS
3L	WASMACHINE
3M	DROOGKAST
3N	VENTILATIE
3O	VERLICHTING BUITEN

Erkend Organisme
ACEG vzw - Brussel HQ
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be
BE 0839.866.481

Plaats van de elektrische installatie
Jindrich Verbeke
Lindelaan 57
8550 Zwevegem
GSM: +32476200664
e-mail: jindrich.yc@gmail.com

Installateur
Smart Wired Solutions
Klaregrachtstraat 84
8870 Izegem
Tel.: 051 62 31 79 GSM: +32 495 10 91 77
e-mail: smartwiredsolutions@telenet.be
BE 0809.850.327



p. 9/9
Lijst Kringen

Datum: 26/01/2026

3 x 230V ~ 50Hz

V.2026-03-16 08:23:08

16/03/2026