

Externe Dienst voor Technische Controles

☐ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

☒ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr.

103686

Ref. verslag

RAP

RH / 20140101-3T

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties



- ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270)
- ☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	REC FOSTER PARK		Voornaam		Postnr	
Adres				Gemeente		
Installateur	MADELEC N.V.			Gemeente	WAREGEM	
BTW-nummer	560905928326					
of identiteitskaartnr.	-	-	Uitreikingsdatum	-- / -- / ----	Gemeente	
Plaats van onderzoek					Postnr.	2600
Adres	FOSTIERLAIN 22A / 0301			Gemeente	ROUSE	
EAN-code	□□□□□□□□□□□□□□□□				Elektriciteits- verdelers	
Type installatie	☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten ☒ wooneenheid (huis, appartement, andere) ☐ huishoudelijke eenheid ☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid					

Algemene beschrijving van de aansluiting		Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen	
U _{nom} (V ac/dc)	2x230V	4x2P AUT 16A: 1/mm ²	
Ø voedingskabel (mm ²)	4x10mm ²	7x2P AUT 20A: 2,1mm ²	
I _{nom} aansluiting (A)	MAX 40A	1x2P AUT 32A: 6mm ²	
Type alg. schakelaar	ALG DIFF	VIA DIFF 30mA:	
Aantal borden	1	5x2P AUT 20A: 2,1mm ²	
Aantal eindstroombanen	17		
Type aardelektrode	LUS		
Algemene diff.stroom.inr.	4P40A30mA		
Bijkomende diff.stroom.inr.	4P40A30mA		

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :

Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is			Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01			
Aardspreidingsweerstand :	1 Ω	Isolatiweerstand (250/500/1000V) :	10 M Ω	Werking differentieelstroominrichting :	~~OK / NOK~~	Continuïteit PE-geleiders & equipot. :	OK / ~~NOK~~

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)
Guen 21/2/19 ~~[Signature]~~
☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP / -

Besluit

☒ De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïnstalleerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

☐ De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór :

Volgend controle- bezoek uiterlijk op :	7.1.2039	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	 J. VAN HEMELEN 11-05-1970	Datum onderzoek:	7.1.2039
--	----------	--	--	---------------------	----------

55405

Verlichting: Berging, keuken, sas, we beneden, zithoek, keuken, nachthal

Verlichting: Keukenkasten, buiten, kamers + bel

Stopcontacten: Zithoek

Stopcontacten: Keuken

Stopcontact microgolf

Stopcontact oven

Elektrische kookplaat


Stopcontacten: Kamer 1, nachthal

Wasmachine

Droogkast

Vaatwas

CV

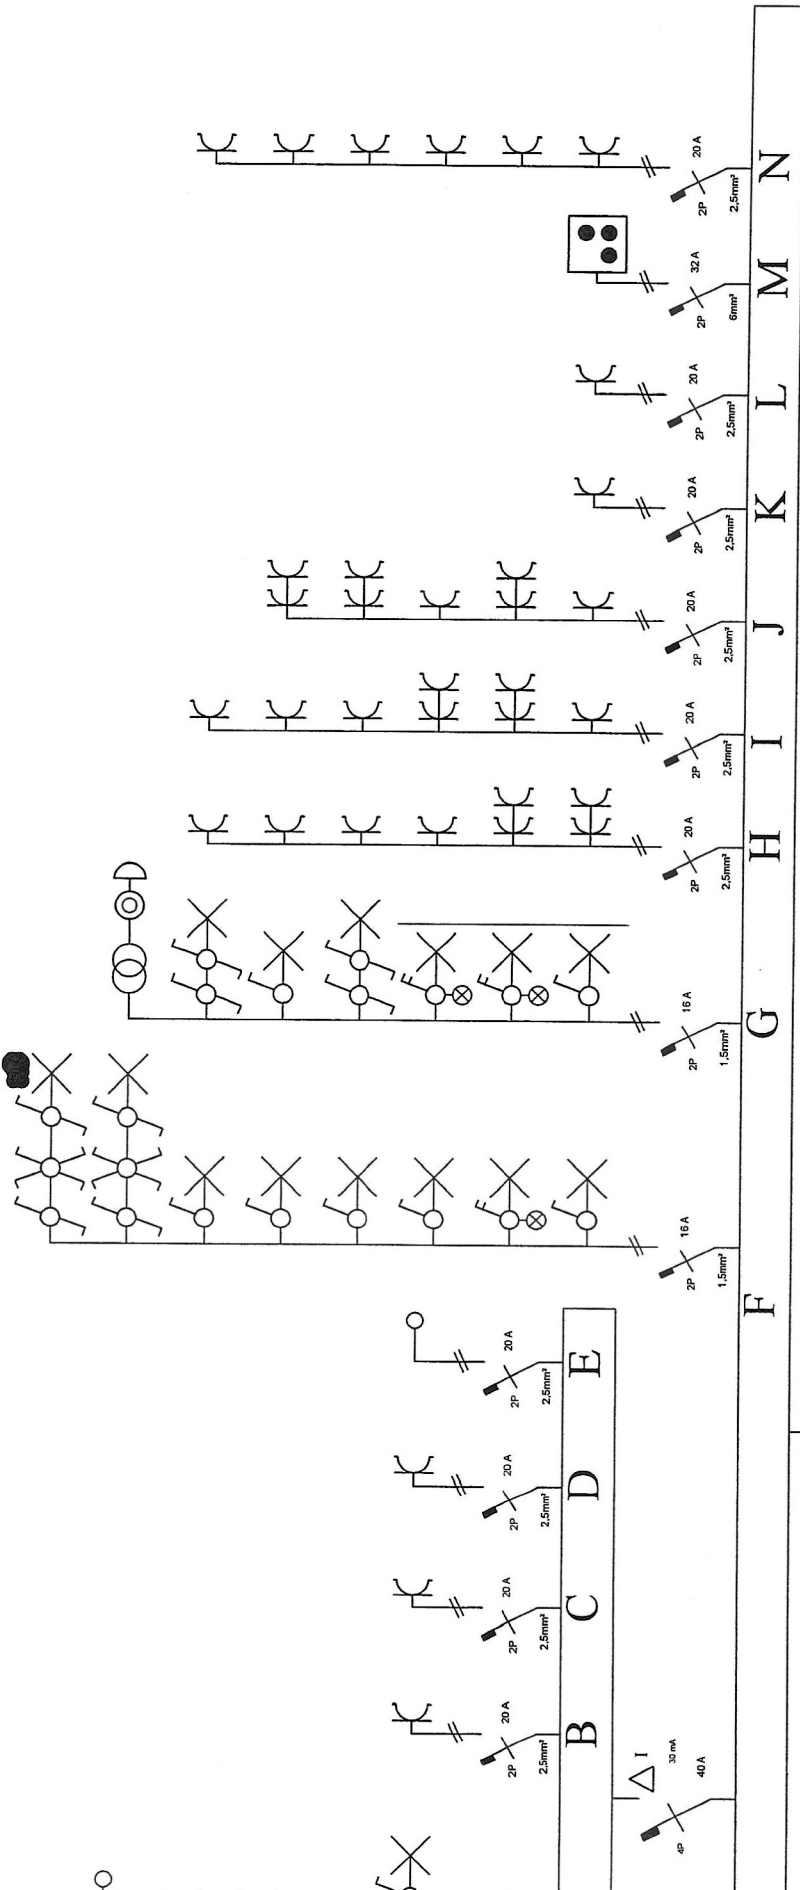



7 JAN 2014

EAN:	SPANNING: MONO 230V	WAARDE VAN DE AARDWEERSTAND:
PLAATS VAN UITVOERING	VERANTWOORDELIJKE VOOR DE UITVOERING	AFGEVAARDIGDE VAN HET KEURINGSORGANISME
Fostierlaan 22A/0301 9600 RONSE	MADELEC N.V. Kalkhoevestraat 52 8790 Waregem T 056/62 78 78 F 056/61 12 26	J. VAN HEMELE KEURINGSORGANISME YZW inspecteur (138) HORRE Roeland

Stopcontacten: Kamers 2 en 3

Ventilatie

Alarminstallatie

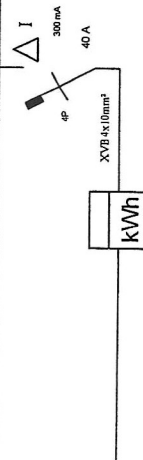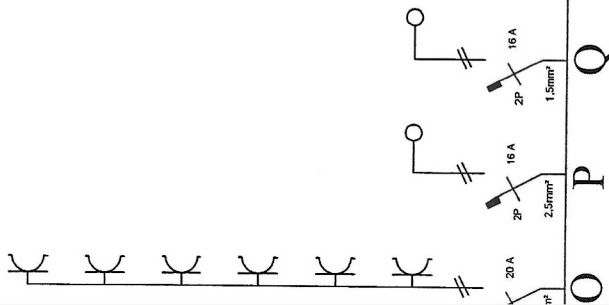

EAN:	SPANNING: MONO 230V	WAARDE VAN DE AARDWEERSTAND:
PLAATS VAN UITVOERING	VERANTWOORDELIJKE VOOR DE UITVOERING	AFGEVAARDIGDE VAN HET KEURINGSORGANISME
Fostierlaan 22A/0301 9600 RONSE	MADELEC N.V. Kalkhoevestraat 52 8790 Waregem T 056/62 78 78 F 056/61 12 26	VH J. VAN HEWELZEN inspecteur (138) HOPRE Roeland

7 JAN 2016